
*PRODUCENT:*
*TMA*
*15-592 BIAŁYSTOK*
*BIAŁOSTOCZEK 26*
*GM. ZABŁUDÓW*

| | |
|---|---|
| *Seria* | ***STERYLIZATORY DO WODY*** |
| *Typ* | ***STERYLIZATOR V10*** |

*TEL. 85 743 12 46*
*FAX 85 743 32 19*
*www.tma.pl,www.tma.com.pl*
*e-mail:biuro@tma.pl*





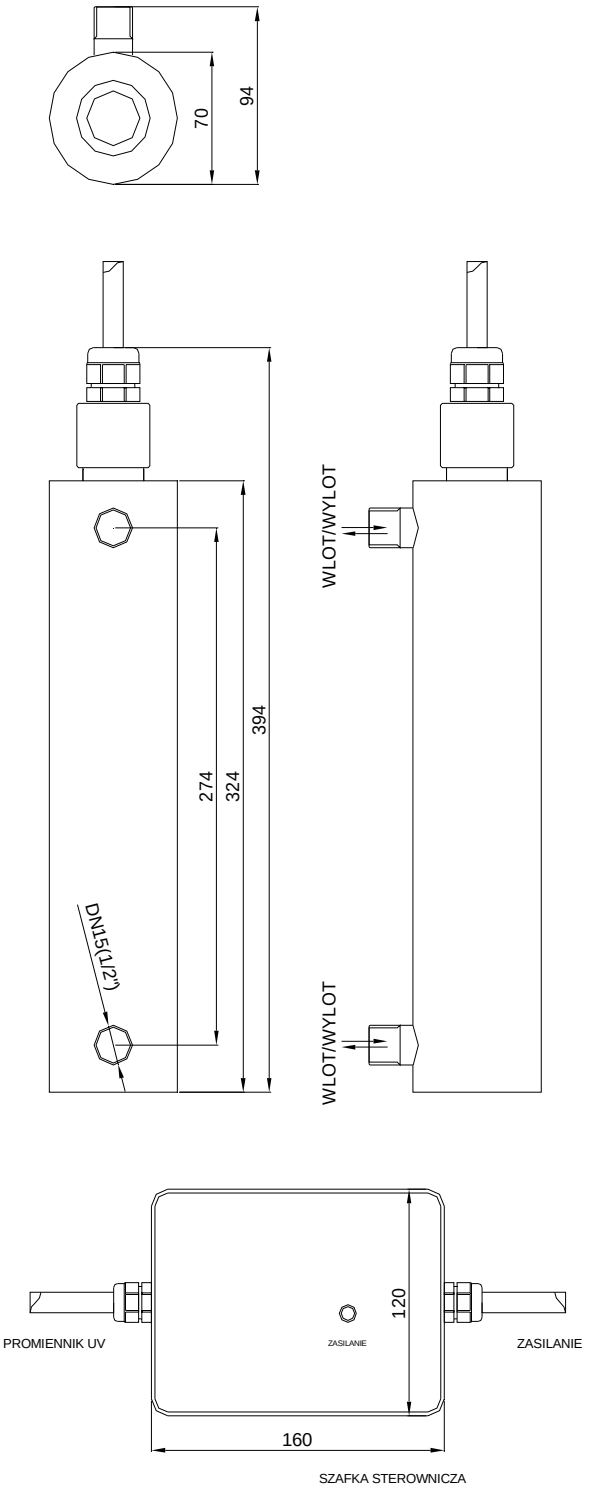

SZAFKA STEROWNICZA

## ***DANE TECHNICZNE***:

| | |
|---|---|
| Typ | V10 |
| Zasilanie | 220V-230V |
| Materiał | Stal kwasoodporna |
| Wykończenie | Polerowanie na lustro |
| Wymiary | 394x94x70mm |
| Średnica przyłącza | DN15 (R 1/2") |
| Liczba promienników UV | 1x 16W |
| Trwałość promienników UV | Ok.8000 h |
| Temperatura cieczy | 5-45 $^0$C |
| Ciśnienie pracy | 12bar(1,2MPa) |
| Moc promieniowania UV przy 254nm | 3,4W |
| Moc przyłącza | 25W |
| Przepływ nominalny przy transmisji $T_{10}$=95%,dawce 300J/m$^2$ | 0,70m$^3$/h |
| Przepływ nominalny przy transmisji $T_{10}$=95%,dawce 400J/m$^2$ | 0,50m$^3$/h |
| Optyczny wskaźnik pracy lampy | Jest |
| System spustowy | Nie ma |
| Układ pracy | Od poziomu do pionu |
| *UKŁAD STEROWANIA* | |
| Materiał | Tworzywo |
| Klasa ochrony | IP 55 |
| Wymiary | 160x120x70mm |
| Dźwiękowy czujnik uszkodzenia palnika | Nie ma |
| Optyczny wskaźnik uszkodzenia palnika | Jest |
| Licznik czasu pracy | Nie ma |
| Wyjście na elektrozawór | Nie ma |
| Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz | Nie ma |
| Waga z układem sterowania | 3,0kg |